Sigeif

SERVICE PUBLIC
DU GAZ, DE L'ÉLECTRICITÉ
ET DES ÉNERGIES LOCALES
EN ÎLE-DE-FRANCE



ANNEXE AU

RAPPORT ANNUEL 2025

LES CHIFFRES CLÉS DE VOTRE COMMUNE

VILLEPARISIS

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20261119-26_13450-DE
Date de télétransmission : 19/11/2026
Date de réception préfecture : 19/11/2026

LES CHIFFRES CLÉS POUR LE GAZ ET L'ÉLECTRICITÉ 2025

ANNEXE AU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2025 DU SIGEIF

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20261119-26_13450-DE
Date de télétransmission : 19/11/2026
Date de réception préfecture : 19/11/2026


VILLEPARISIS

GAZ

A - LES CLIENTS ET LA CONSOMMATION PAR CATÉGORIE

Catégories	2023		2024		2025	
	Nombre de clients	Quantités acheminées (MWh)	Nombre de clients	Quantités acheminées (MWh)	Nombre de clients	Quantités acheminées (MWh)
Clients T1	1 165	3 535	1 146	3 372	1 153	3 044
Clients T2	3 906	56 611	3 850	55 742	3 823	52 857
Clients T3+T4+TP	35	20 469	35	20 967	36	22 044
Total	**5 106**	**80 615**	**5 031**	**80 081**	**5 012**	**77 945**

Part % clients et quantités acheminées en 2025 :

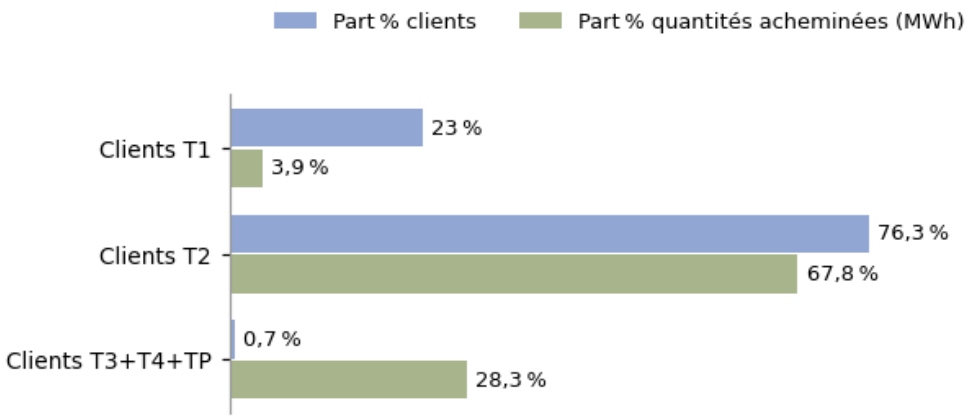

·T1 (< 4 MWh/an) : usage cuisine
·T2 (4 à 300 MWh/an) : chauffage domestique, écoles, Pmi
·T3 (300 à 5 000 MWh/an) : Pme, piscines, groupes scolaires
·T4 (> à 5 000 MWh/an) : grands ensembles immobiliers
·TP : très gros consommateurs raccordés au réseau de distribution

B - NATURE ET LONGUEUR DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ

Pression du réseau (en mètres)


	2023	2024	2025
Basse pression	2 802	2 666	2 666
Moyenne pression	55 114	55 296	55 296
Total	**57 916**	**57 962**	**57 962**

La basse pression est en voie de disparition au profit de la moyenne pression.

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20261119-26_13450-DE
Date de télétransmission : 19/11/2026
Date de réception préfecture : 19/11/2026

VILLEPARISIS

Pression du réseau sur la commune en 2025

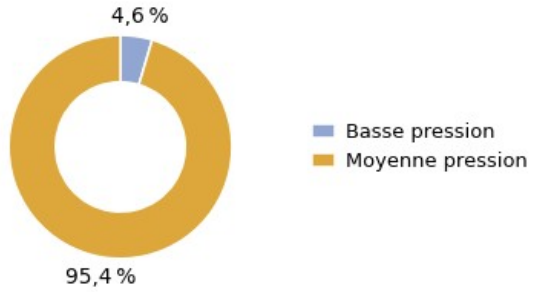


Pression du réseau sur le territoire du Sigeif en 2025

Basse pression
17,1 %

Moyenne pression
82,9 %

Matériaux du réseau (en mètres)

	Acier	Fonte ductile	Polyéthylène	Total
2025	16 825	2 409	38 728	**57 962**
2024	16 825	2 409	38 728	**57 962**
2023	16 825	2 549	38 542	**57 916**

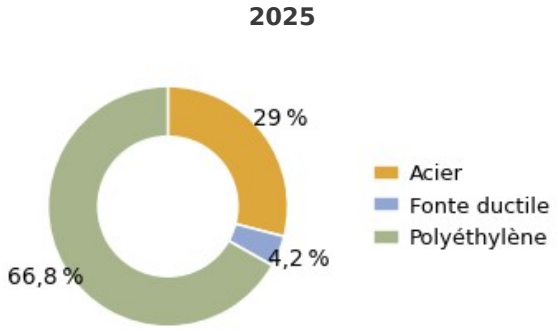

Nature du réseau sur le territoire Sigeif en 2025

Acier
27,2 %

Polyéthylène
62,2 %

Fonte ductile
10,5 %

Âge moyen du réseau en 2025

VILLEPARISIS
40,6 ans

SIGEIF
34,5 ans


Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20261119-26_13450-DE
Date de télétransmission : 19/11/2026
Date de réception préfecture : 19/11/2026

C - LES DOMMAGES AUX OUVRAGES SUR LE TERRITOIRE DE LA CONCESSION GAZ DU SIGEIF (LORS DE TRAVAUX DE VOIRIE)

En 2025, GRDF a enregistré 382 dommages aux ouvrages lors ou après travaux, dont 250 fuites sur les ouvrages enterrés. Bien qu'ils représentent chaque année moins de 5 % des incidents, les dommages aux ouvrages ont engendré la coupure de 9 466 clients. La grande majorité des dommages avec fuites ont été causés par une utilisation inappropriée d'un engin mécanisé sur des branchements individuels ou collectifs.

Le niveau de sécurité dans la commune est calculé à partir du nombre de dommages aux ouvrages gaz enterrés avec fuite (DO) rapporté à 100 déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT), toutes maîtrises d'ouvrage confondues.

Taux de dommages aux ouvrages pour 100 DICT*

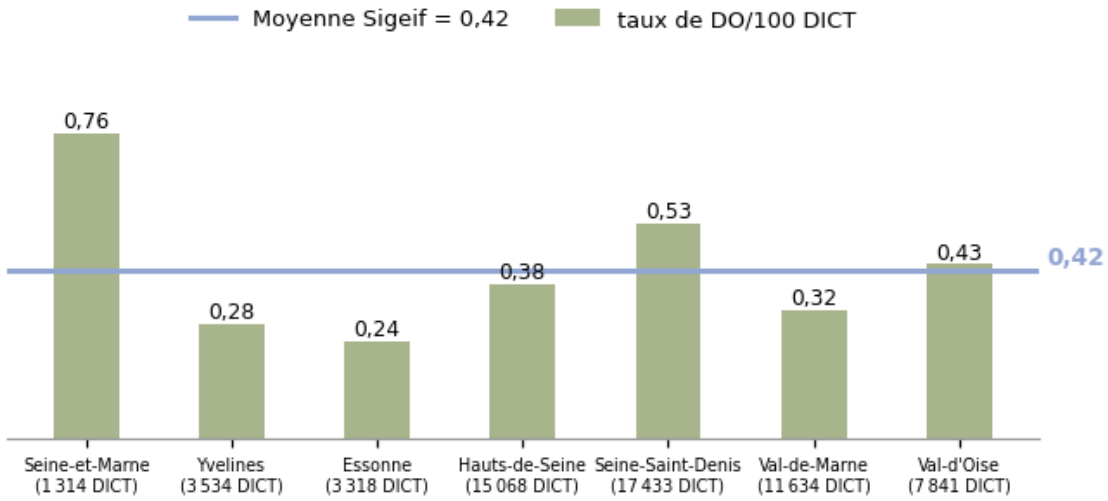

** Nombre de déclarations de chantier avec présence de canalisations gaz (toutes maîtrises d'ouvrage confondues : collectivités, opérateurs de réseaux, particuliers...)*

Taux de DO pour 100 DICT en 2025

VILLEPARISIS	SIGEIF	Adhérent au dispositif BS24
1,2	**0,42**	**OUI**

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20261119-26_13450-DE
Date de télétransmission : 19/11/2026
Date de réception préfecture : 19/11/2026

VILLEPARISIS


ÉLECTRICITÉ

A - LES CLIENTS ET L'ACHEMINEMENT SUR LE TERRITOIRE DU SIGEIF

	Nb clients BT ≤ 36 kVA	Nb clients BT > 36 kVA	Nb clients HTA	Total clients	Conso BT ≤ 36 kVA (GWh)	Conso BT > 36 kVA (GWh)	Conso HTA (GWh)	Total acheminement (GWh)	Recette (k€ HT)*
2025	12 598	115	14	12 727	60,2	13,8	10,6	84,6	5 096,9
2024	12 543	108	14	12 665	59,2	13,4	10,2	82,7	4 511,7
2023	12 441	107	13	12 561	59,9	13,8	9,9	83,6	4 403,1

** Recettes perçues par Enedis, gestionnaire du réseau électricité.*

Évolution de la consommation

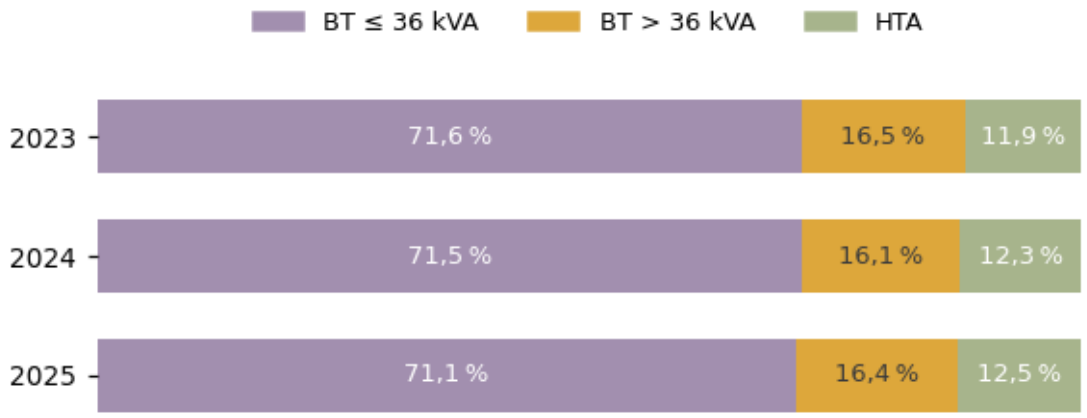

B - NATURE ET LONGUEUR DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ

	HTA souterrain	Total HTA	BT souterrain	BT aérien nu	BT aérien torsadé	Total BT	Total HTA + BT
2025	48 258	48 258	54 836	8 675	30 999	94 510	142 768
2024	48 275	48 275	54 711	8 829	30 770	94 310	142 585
2023	48 346	48 346	53 822	8 829	30 770	93 421	141 767


Longueurs en mètres.

Pourcentage du réseau aérien HTA (moyenne tension) au titre de l'année 2025

HTA National
46,4 %

HTA Territoire Sigeif
0,4 %

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20261119-26_13450-DE
Date de télétransmission : 19/11/2026
Date de réception préfecture : 19/11/2026

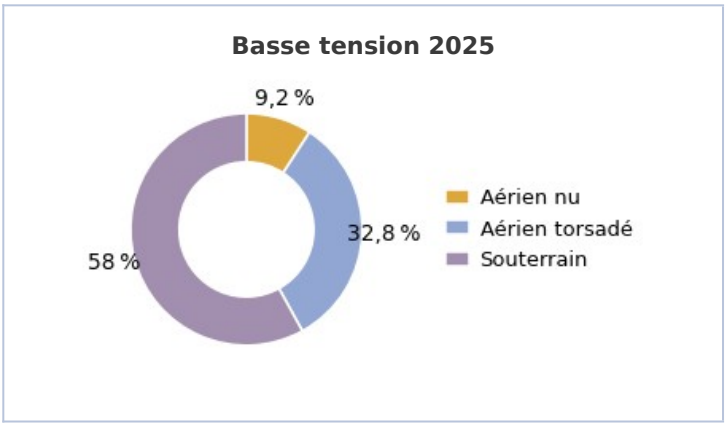

Pourcentage du réseau aérien basse tension BT au titre de l'année 2025

BT National
49,8 %

BT Territoire Sigeif
22,2 %

BT Commune
42 %

Indicateur Qualité-Critère B 2025 : temps moyen de coupure vu par les usagers basse tension

National*
61,86 min

Territoire Sigeif*
41,94 min

Zone départementale*
22,75 min

** Hors incidents RTE et Hix (Hors Incidents Exceptionnels).*

C - AUTRES INDICATEURS

Les indicateurs « Qualité » indiqués ci-dessous sont au plus près du client et sont représentatifs du territoire de la concession électricité du Sigeif.

VILLEPARISIS	Données communales	Données concession Sigeif
Nombre d'incidents BT aux 100 km	30,7	21,4
Âge moyen du réseau BT	44,6	40,1
Clients mal alimentés	0	684
Hors incidents RTE et HIX (Hors Incidents Exceptionnels)	25,3 min	41,9 min
Âge moyen du réseau HTA (*)	29,4	30,2

(*) : Âge calculé à partir des données issues des fichiers communiqués par Enedis.

D - LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU SIGEIF

Redevance d'investissement R2 versée en 2025

Le montant de la redevance R2, versée par le Sigeif au titre des travaux d'investissement mandatés par la collectivité en charge des travaux (commune, communauté d'agglomération) sur le réseau d'éclairage public, en 2025 s'élève à **13 427,46 €** pour un total de travaux éligibles de **121 735,1 € HT**.

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20261119-26_13450-DE
Date de télétransmission : 19/11/2026
Date de réception préfecture : 19/11/2026

VILLEPARISIS

SÉCURITÉ DES RÉSEAUX : AIPR

Depuis le 1er janvier 2018, les agents techniques municipaux intervenant à proximité des réseaux doivent disposer d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) pour exercer leurs missions.

En collaboration avec un organisme de formation spécialisé, le Sigeif organise et finance intégralement des sessions de formation débouchant sur le passage d'un examen permettant la délivrance de l'AIPR pour une durée de cinq ans.

En 2025, 2 agents de votre commune ont pu ainsi bénéficier de cette formation.

Les sessions de formation proposées par le Syndicat ont permis à fin 2025 de former 72 agents.

Agents formés en 2025
2

Total agents formés par le Sigeif
72

CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (CEE)

Depuis le 1er janvier 2015, le Sigeif et le Sipperec, rejoints par le Smoys en 2022, proposent un dispositif commun de valorisation des certificats d'économie d'énergie (CEE), auquel votre commune participe, aux côtés de plus de 200 autres bénéficiaires. Le dispositif CEE Synergies vous permet ainsi de valoriser financièrement vos investissements éligibles en matière d'amélioration de la performance énergétique de votre patrimoine.

En 2025, environ 456 GWh cumac, dont 3 GWh cumac « précarité », ont été déposés auprès du pôle national des CEE, pour le compte de l'ensemble des bénéficiaires du dispositif commun CEE Synergies, contre respectivement 171 GWh cumac et 4 GWh cumac en 2024.

DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS DURABLES

La mobilité électrique

Le Sigeif propose à ses collectivités adhérentes un service « clés en main » pour l'installation, l'entretien et l'exploitation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), assorti d'un schéma d'implantation stratégique, élaboré en concertation avec les services de votre collectivité, cohérent avec l'existant et adapté aux besoins des utilisateurs.

Le Sigeif prend en charge, avec le concours financier de la Région Île-de-France, le programme Advenir (piloté par AVERE-France) et le département du Val d'Oise, l'intégralité des coûts d'investissement et de fonctionnement.

Le Syndicat déploie le plus grand réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques d'Île-de-France (hors Paris).

Après la mise en service d'une première borne à La Celle Saint-Cloud en 2019, le réseau d'IRVE du Sigeif s'est rapidement développé, pour atteindre 1196 points de charge en exploitation fin 2025 (1300 sont attendus fin 2026).

1,2 million de recharges ont été réalisées en 2025 contre 820 000 en 2024.

C'est ainsi que votre commune a décidé de confier au Sigeif (délibération en date du 29/09/2020), comme 104 autres collectivités à fin 2025, la responsabilité du déploiement du service de recharge public pour véhicules électriques.

Fin 2025, sur votre commune, 6 points de charge sont en service. 2075 recharges ont été comptabilisées.

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20261119-26_13450-DE
Date de télétransmission : 19/11/2026
Date de réception préfecture : 19/11/2026

Les paliers de puissance installés dans votre commune

- 6 points de charge de 22 kW

Points de charge en service
6

Recharges comptabilisées en 2025
2075

Accusé de réception en préfecture
077-217705144-20261119-26_13450-DE
Date de télétransmission : 19/11/2026
Date de réception préfecture : 19/11/2026